


PRÉPARATION DU VACCIN CONGELÉ CONTRE LA MALADIE DE MAREK




1 UTENSILES ET HYGIÈNE

Portez un masque de protection et des gants épais (en cuir) pour sortir les ampoules du conteneur d'azote liquide. Veillez à vous laver les mains avant (avec du savon) et à les sécher. Stockez le solvant en-dessous de 25°C.




2 DÉCONGÉLATION

Vérifiez d'abord que le vaccin congelé se trouve d'abord au fond de l'ampoule. Décongelez l'ampoule en l'immergeant dans un bain d'eau à 20-25°C et en lui imprimant un mouvement de va-et-vient.

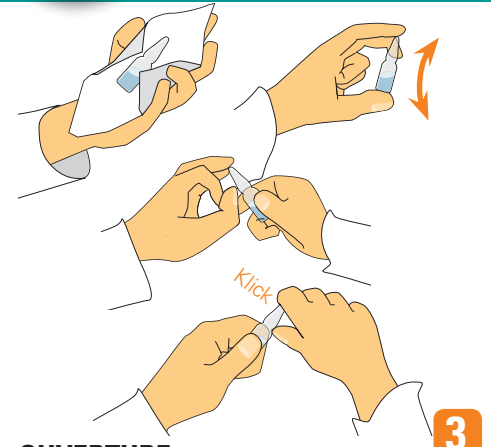


3 OUVERTURE

Dès que le contenu est liquide, retirez l'ampoule du bain, séchez-la et agitez-la doucement afin d'amener son contenu dans la partie inférieure de l'ampoule. Cassez la partie supérieure.

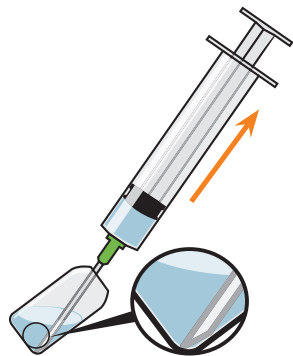


4 PRÉLÈVEMENT

Avec une seringue (diamètre 1 mm = 18G), aspirez le contenu de l'ampoule. Conservez l'ampoule pour la rincer ultérieurement (étape 7).

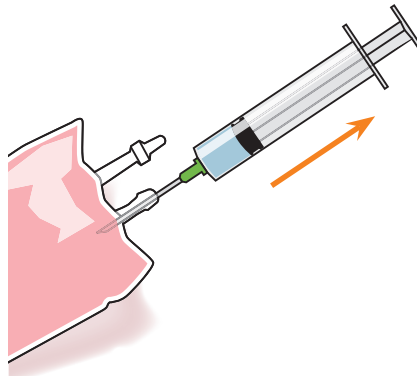


5 PRÉ-DILUTION

Réchauffez le solvant à 15-25°C. Prélevez une portion de solvant dans le sachet afin de procéder à une pré-dilution du vaccin (sans retirer l'aiguille du sachet à la fin de la manœuvre).

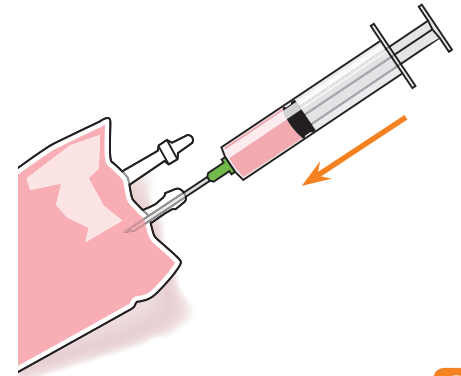


6 DILUTION

Injectez le contenu de la seringue dans le sachet de solvant, toujours sans retirer la seringue complètement (l'objectif étant d'éviter une contamination de la solution vaccinale).

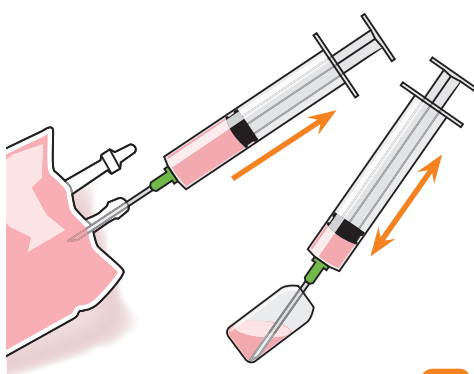


7 RINÇAGE DE L'AMPOULE

Prélevez à nouveau une petite quantité de la solution pour rincer l'ampoule.

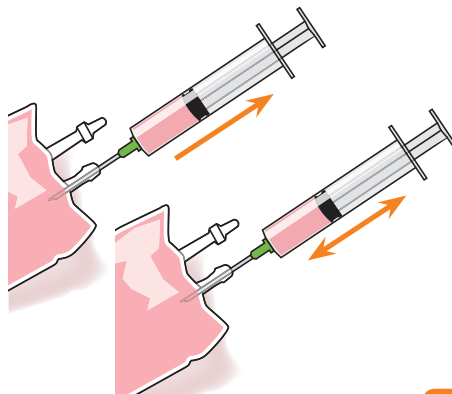

8 DERNIÈRE INJECTION

Répétez les étapes 5 et 6 sans oublier de rincer la seringue une dernière fois.

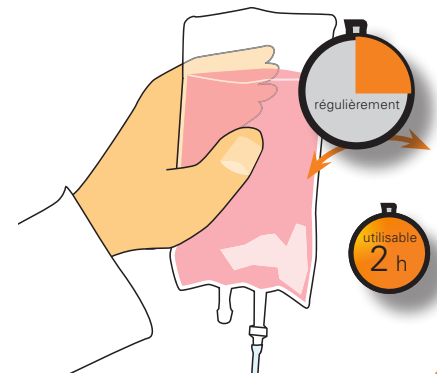

9 UTILISATION

Utilisez le vaccin dans les deux heures qui suivent. Notez sur le sachet (ou à un autre endroit facile à consulter) l'heure du début et/ou de la fin de l'utilisation du sachet. Agitez le sachet à intervalles réguliers.